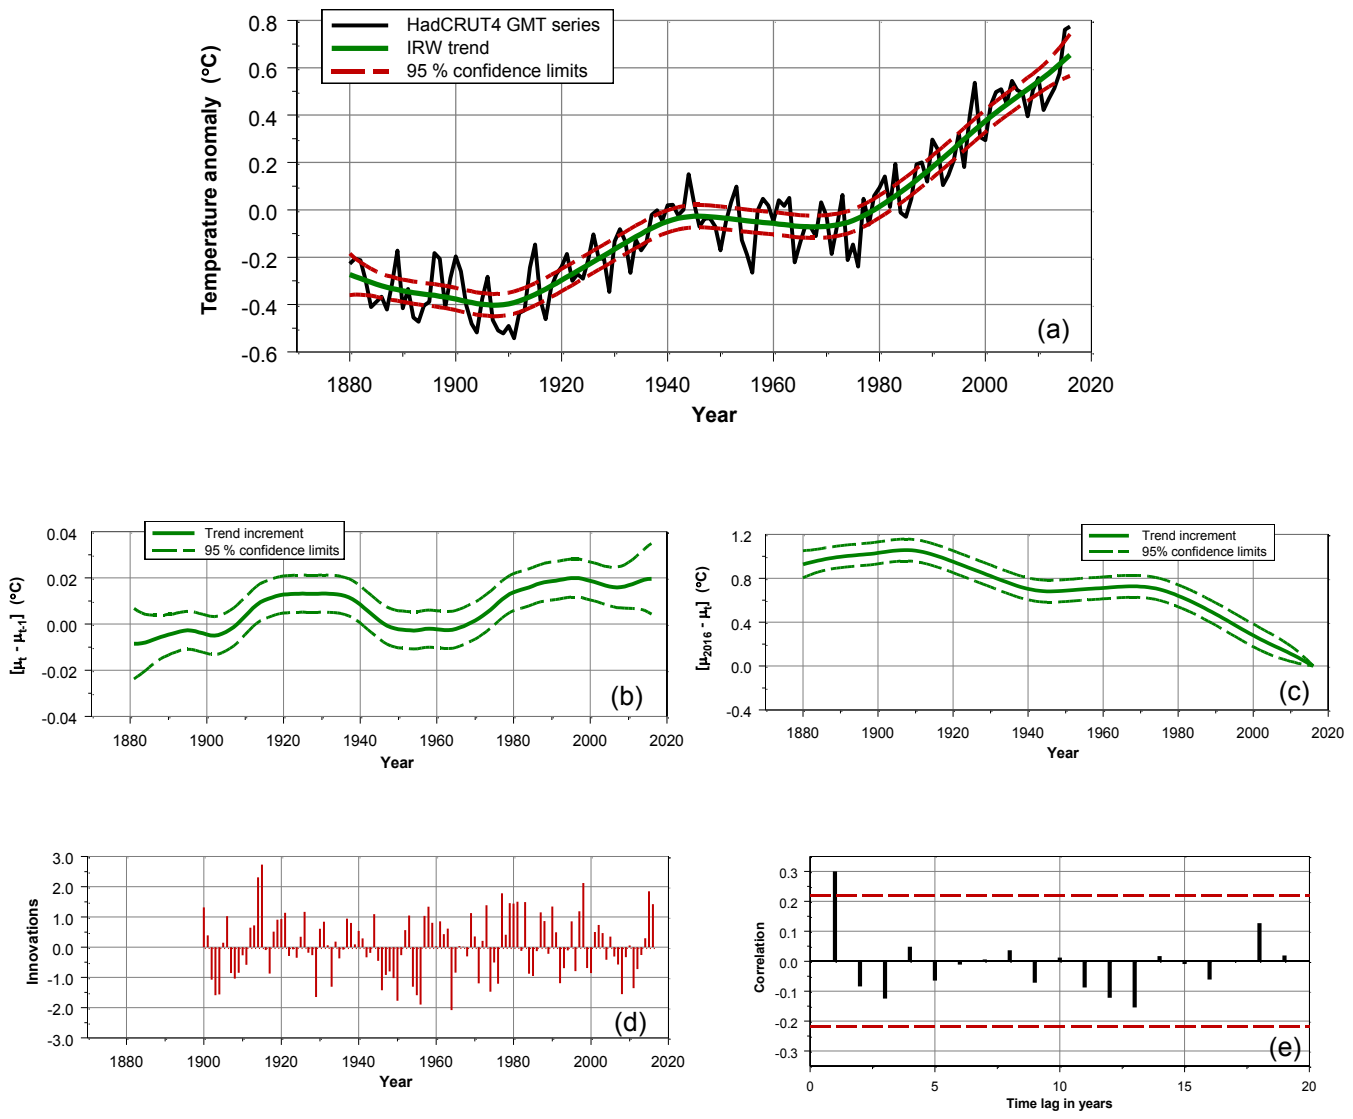
HadCRUT4 GMT series
IRW trend
95 % confidence limits
Temperature anomaly (°C)
Year
(a)
Trend increment
95 % confidence limits
[μt - μt-1] (°C)
(b)
Trend increment
95% confidence limits
[μ2016 - μt] (°C)
(c)
Innovations
(d)
Correlation
Time lag in years
(e)